


Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики оповещателя пожарного светозвукового ОС200СЗ-63, АВУЮ.425548.097

Оповещатель предназначен для оповещения людей о пожаре и путях эвакуации посредством подачи комбинации светового и звукового сигналов. Оповещатель функционирует под управлением адресного протокола 200АР (Advanced protocol). Оповещатель предназначен для подключения в адресный кольцевой шлейф модуля «СФ-МАШ-4» из состава ППКУП «Сфера-8500».

Оповещатель имеет встроенный изолятор короткого замыкания в интерфейсе 200АР.

Допускается использовать любую комбинацию каналов: только свет, только звук, комбинированный.

Условное обозначение при заказе: ОС200СЗ-63, АВУЮ.425548.097, где 63 – код OEM партнера.

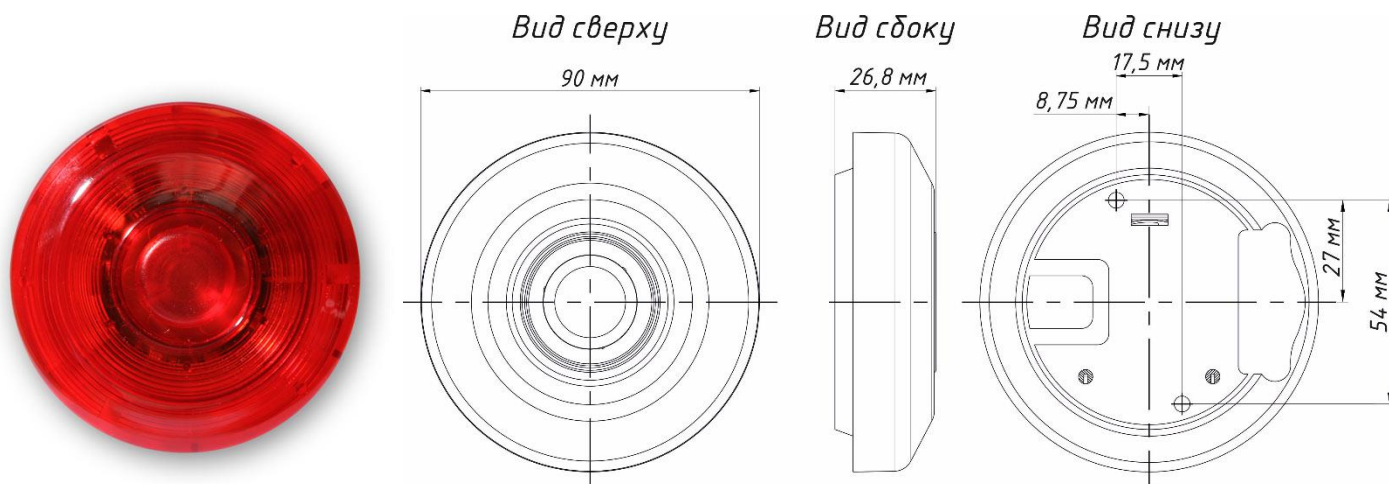


Основные технические характеристики		
Свет	Контрастное восприятие светового оповещения на фоне внешней засветки, не менее	500 Лк
	Частота мигания	1 Гц
	Угол обзора восприятия светового оповещения	180°
Звук	Уровень звукового давления, не менее	на расстоянии 1 м – 85 дБ
	Частота излучателя	3800 Гц ±15%
Интерфейс 200АР	Электропитание	от ППКП по интерфейсу 200АР
	Количество адресов в протоколе	1
	Напряжение интерфейса, В	от 12 до 27
	Потребляемый ток в дежурном режиме	0,3 мА
	Ток при индикации состояния Включен	1,0 мА – в режиме только свет 3,0 мА – в режиме только звук 4,0 мА – в комбинированном режиме
	Изолятор короткого замыкания	есть
	Активное сопротивление изолятора КЗ	0,1 Ом
Корпус	Цвет корпуса	красный
	Масса, грамм	100
	Габариты (диаметр x высота), мм	90 x 27
	Степень защиты оболочкой	IP41
	Крепление	на саморезы
Диапазон рабочих температур, °С		от минус 40 до +60
Допустимая относительная влажность		до 93% при +40°С
Температура транспортировки и хранения, °С		от минус 50 до +50
Средний срок службы		не менее 10 лет
Датчик вскрытия корпуса		нет

Встроенная световая индикация	
Команда панели	Состояние светодиода
LED off	Светодиод выключен
Green LED Pulsing	Зеленый светодиод пульсирующий при общении (Моргающий)
Yellow LED Pulsing	Желтый светодиод пульсирующий при общении (Моргающий)
Green LED On	Зеленый светодиод включен
Yellow LED On	Желтый светодиод включен

Клеммник	Клемма	Комментарии	
АШ1	+	Интерфейс 200АР, полюс «+»	Подключение к ППКП
	-	Интерфейс 200АР, полюс «-»	
АШ2	+	Интерфейс 200АР, полюс «+»	
	-	Интерфейс 200АР, полюс «-»	

Комплект поставки: оповещатель, паспорт, упаковка индивидуальная.

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

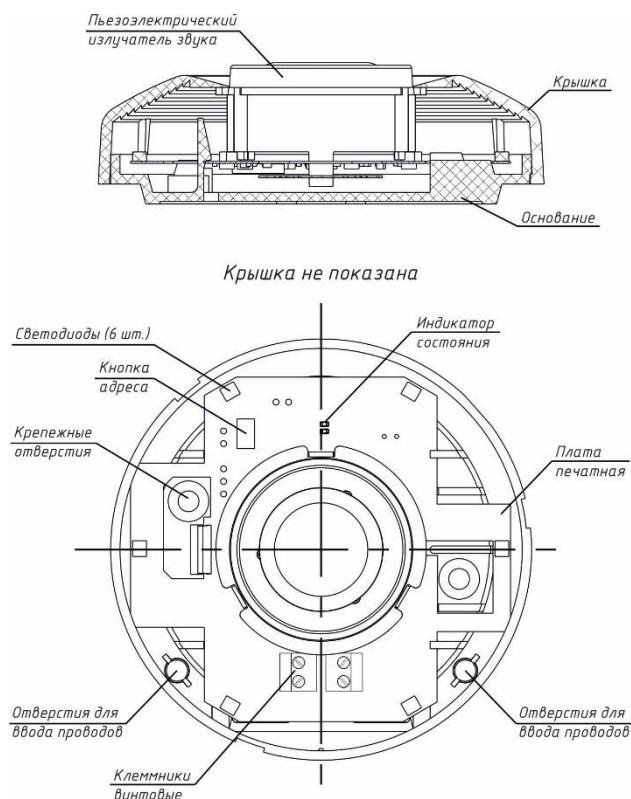


Оповещатель крепить с использованием саморезов, диаметром не более 4,0 мм, и шляпкой диаметром не более 8,0 мм.

Для открытия корпуса необходимо снять крышку оповещателя, повернув ее против часовой стрелки относительно основания, после этого вручную снять крышку с основания.

Клеммы обеспечивают подключение проводов сечением до 1,5 мм².

Электромонтаж производить в соответствии со схемой:

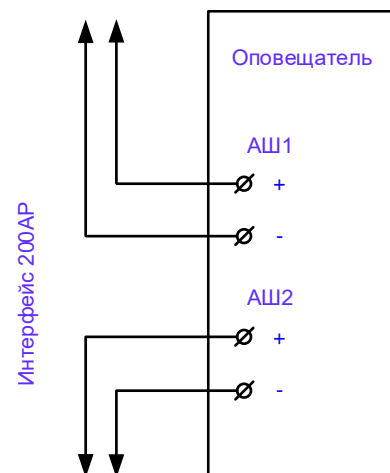

Внимание! Исключить попадание на оповещатель прямых солнечных лучей

Подключите адресный шлейф, как показано на схеме, соединив также экран кабеля, обеспечивая его непрерывность.



ВНИМАНИЕ! – Все подключения проводить при выключенном питании!



ЗАДАНИЕ АДРЕСА И КАНАЛА ОПОВЕЩЕНИЯ

Оповещатель обеспечивает хранение адреса в энергонезависимой памяти. Заводской адрес – 0. Задание адресов и канала оповещения (свет, звук или оба канала) осуществляется с использованием автономного программатора адреса АПС200АР АВУЮ.426476.096. Для установки адреса используется кнопка «ТЕСТ», расположенная на плате оповещателя. Программатор адреса АПС200АР не входит в комплект поставки.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит драгоценных металлов и не требует учета при хранении, списании и утилизации. Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель: ООО «Плазма-Т».
E-mail: info@plazma-t.ru; <http://www.plazma-t.ru>

Тел.: +7 (800) 444-1708
+7 (499) 444-1708

Общие требования и порядок возврата указаны в документе «Гарантийные обязательства ООО «Плазма-Т», АВУЮ.634.211.021.901, доступные на сайте изготовителя <http://www.plazma-t.ru>

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель ОС200СЗ-_____ АВУЮ.425548.097
соответствуют техническим условиям АВУЮ.425548.097 ТУ и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20__ г.